


Equipo de Reconexión NOJA

Identificación de componentes y procedimiento de apertura de emergencia

chec®
Grupo epm®

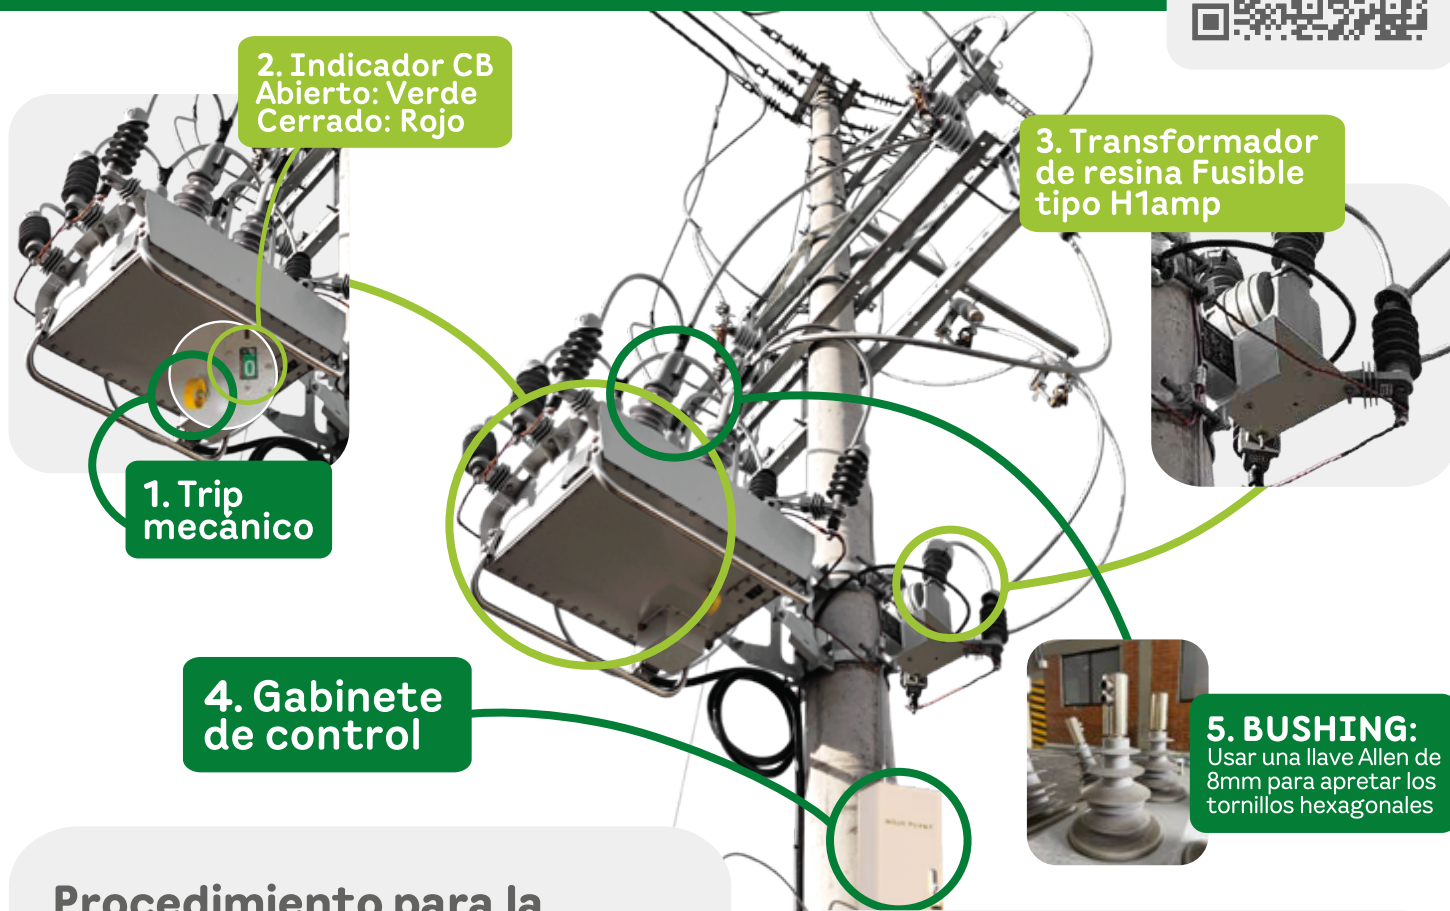

Procedimiento para la apertura del reconectador en caso de emergencia

Paso 1: Coordinación previa

Antes de realizar cualquier acción en campo, coordine con el operador del Centro de Control e informe su situación.

Paso 2: Activación del trip mecánico

Hale el trip mecánico utilizando la pértiga, asegurándose de hacerlo desde el punto indicado para este fin.

Paso 3: Posición del anillo


Empuje el anillo hacia arriba para habilitar el cierre del reconectador. Nota: informar al operador que se deshabilitó el bloqueo mecánico y ya es posible cerrar el equipo

Paso 4: Verificación de posición

No deje el anillo hacia abajo en ningún caso.

Paso 5: Confirmación y espera

Informe al operador del Centro de Control que el procedimiento fue realizado y espere nuevas instrucciones.

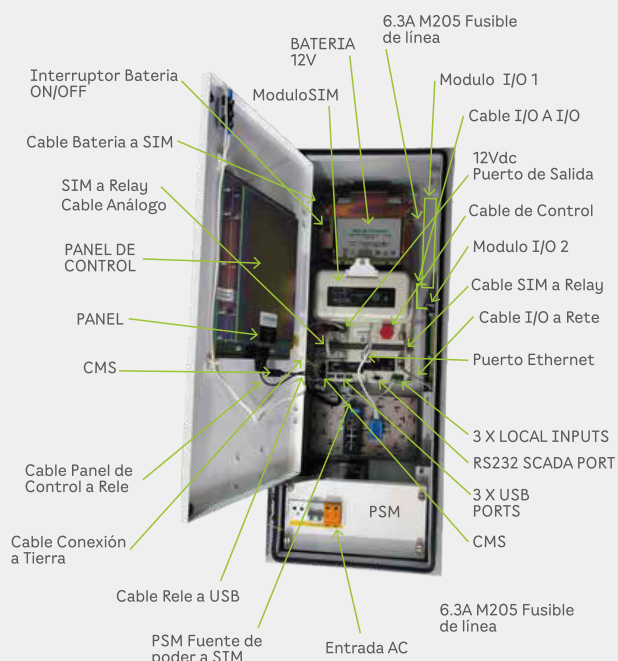

*Ante cualquier duda, detenga la operación y comuníquese con el Centro de Control

*Dentro del gabinete encontrará la guía de manejo del panel de control